Pieslēguma maksas atgūšanas IESPĒJAS



Aivars Slišāns
AS “Sadales tīkls”
Korporatīvo klientu apkalpošanas vadītājs

Process - efektīva atļautās slodzes izmantošana


Jauns pieslēgums vai
Jaudas palielinājums

Virs 100 A vai Vidsprieguma

Noteikts elektroenerģijas patēriņš
> SSO atlaide 50%

Rezultāts : Atgūta pieslēguma maksa – 100 %



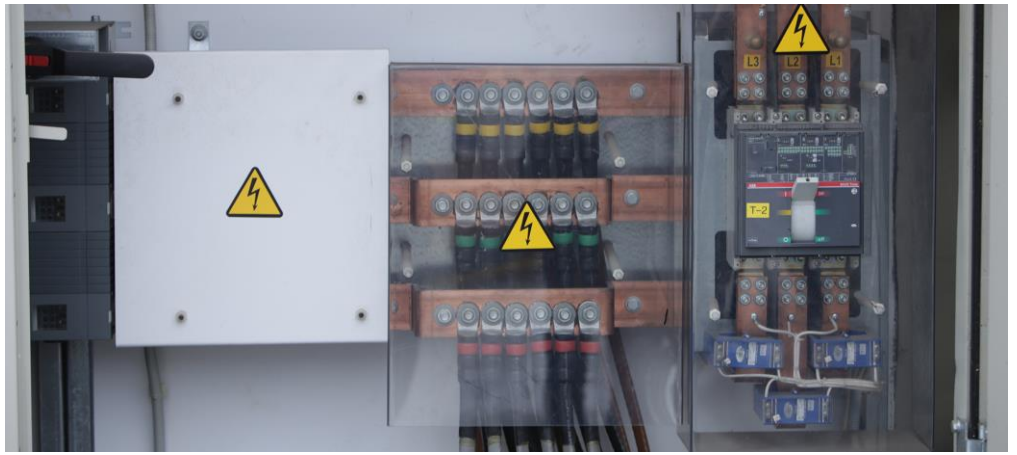

Galvenais jautājums

Pieslēguma

jaudas

izvēle



Projekts
Jaudas aprēķini, vienlaicība

Patēriņa slodzes grafiks

Līdzīgs objekts
Pieslēguma patēriņš

Efektīvs process

Efektīvs :

Spējīgs sasniegt nepieciešamo rezultātu, vismazāk iztērējot resursus.






- Kritērijs– 15 % no gada maksimālā EE patēriņa > Atlaide – 50 % AS «Sadales tīkls» tarifam

Aprēķināšanas metodika

Elektroenerģijas patēriņš kWh

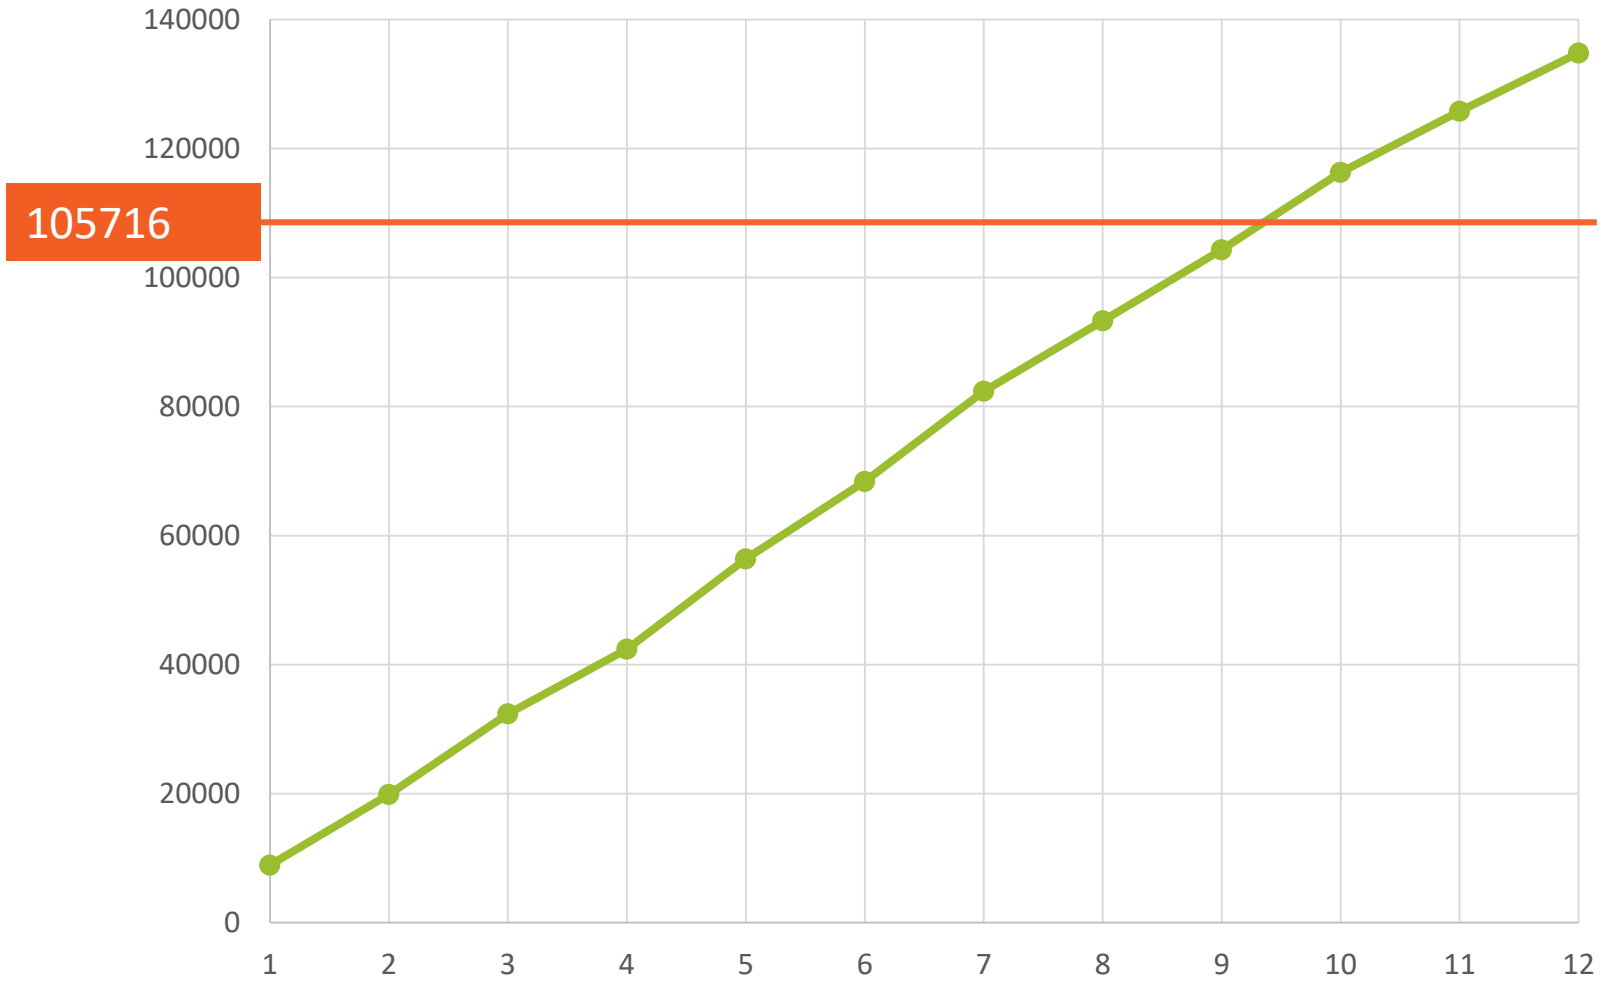

>15 % kWh

SSO atlaide -50%

Pieslēguma maksa €

IAA = 125 A, 0.4 kV

Līdzšinējā pieredze 2012 -2018

Zināt iespējas

Izvērtēt aprēķinus

Pārbaudīt.


Atgūt pieslēguma maksu

1226

Iespējas pieslēgumos

30%

Līdzekļus pilnībā vai daļēji atguvuši

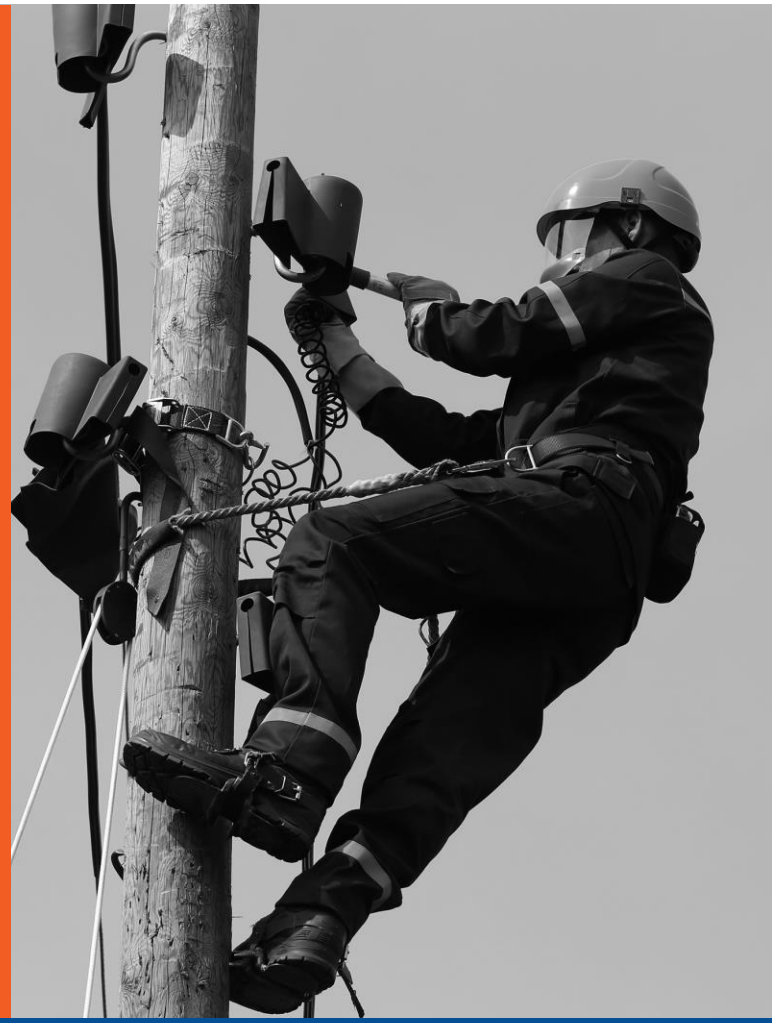

3 milj EUR

Procesa regulējums

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.1/6, Rīgā 2014.gada 12.martā (prot. Nr.9, 4.p.)

Noteikumi par efektīvas atļautās slodzes izmantošanas nosacījumiem



https://likumi.lv/doc.php?id=265011

Kopējie ieguvumi



Palīgs procesā

AS «Sadales tīkls» atbalsts :

- Procesa detalizēts skaidrojums
- Līdzīgu objektu patēriņa dati
- Labie piemēri
- Apmācības



Apmācības : http://lpmc.lv/

Pašvaldību darba organizācija

20.04.2018	**Efektīva elektroenerģijas pieslēgumu pārvaldība. 20.aprīlī**
Mācību datums: 20.04.2018	**Norises vieta:** Biķernieku iela 4, Rīga

Mācību mērķis:
- pilnveidot mācību dalībnieku pašapkalpošanās prasmes **efektīvai elektroenerģijas pieslēgumu pārvaldībai**

Mācību tēmas:
- **ELEKTROENERĢIJAS TIRGUS**: elektroenerģijas iepirkums – patēriņa dati, iepirkumu prasības.
- **PIESLĒGUMI:** jauns pieslēgums un slodzes izmaiņas - pieslēguma jaudas noteikšana



AS “Sadales tīkls”

Šmerļa iela, 1, Rīga, LV-1230

Tālrunis: +371 67728222

www.sadalestikls.lv

info@sadalestikls.lv

/Sadalestikls

/AS «Sadales tīkls»

/AS «Sadales tīkls»

Izmaiņas «Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem»

Izmaiņas! Klients var atteikties no pieslēguma īpašumā vienu reizi 12 mēnešu periodā uz laiku līdz 9 mēnešiem un atjaunot to, veicot apmaksu tikai par skaitītāja pieslēgšanu (ar nosacījumiem)

Jauns! Klients var samazināt slodzi objektā vienu reizi 12 mēnešu periodā uz laiku līdz 9 mēnešiem un atjaunot to bez maksas (ar nosacījumiem)

Izmaiņas! Atvieglota pieteikumu iesniegšanas kārtība mikroģeneratoru pieslēgšanai

Grozījumi stājas spēkā ar 2018.gada 30.martu

Klients var atteikties no pieslēguma īpašumā vienu reizi 12 mēnešu periodā uz laiku līdz 9 mēnešiem un atjaunot to, veicot apmaksu par skaitītāja pieslēgšanu

Vienu reizi 12 mēnešu periodā ST atjaunos elektroapgādi, ja :



Ir saglabājies

pieslēguma nodrošināšanai nepieciešamais **elektrotīkls** un pieejama **nepieciešamā pieslēguma jauda**



Pirms elektroapgādes atjaunošanas

pēdējo 12 mēnešu laikā **ir veikti norēķini** ne mazāk kā par 3 mēnešiem

Izpildoties nosacījumiem, klientam jāmaksā par skaitītāja pieslēgšanu

Klients var samazināt slodzi objektā vienu reizi 12 mēnešu periodā uz laiku līdz 9 mēnešiem un atjaunot to ar nosacījumiem

Sākotnējo slodzi vienu reizi 12 mēnešu periodā ST atjaunos,
ja izpildīsies visi zemāk minētie nosacījumi:



Pieslēguma vieta ir:

zemspriegums (**0,4kV**)
ar ievadaizsardzības aparāta nominālo strāvu **100 ampēri un vairāk**

vidspriegums (**6-20kV**)
visas slodzes



Slodze ir samazināta

vismaz par 50%
un vairāk



Slodzes atjaunošana

tiek pieteikta periodā **līdz 9 mēnešiem** no slodzes samazināšanas brīža



Vismaz 1 mēnesi

12 secīgu mēnešu periodā pirms slodzes samazināšanas

objekta noslodze ir bijusi **7%** no maksimālās slodzes